


Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Driftsdata for perioden 2025/2026 og sammenholdt med tidligere, samt forsyningsnettets alder, levetid og værdiansættelse


– Periode 1. juni 2025 til 31. maj 2026

Vandkøb, -salg og -spild for aktuel periode og sammenlignet med tidligere

	Vandkøb	Vandsalg	Spild
For perioden 2025-2026	20.682 m ³	20.915 m ³	-233 m ³ (-1,1 pct.)
For perioden 2024-2025	19.251 m ³	19.388 m ³	-137 m ³ (-0,7 pct.)
For perioden 2023-2024	19.484 m ³	19.461 m ³	23 m ³ (0,1 pct.)

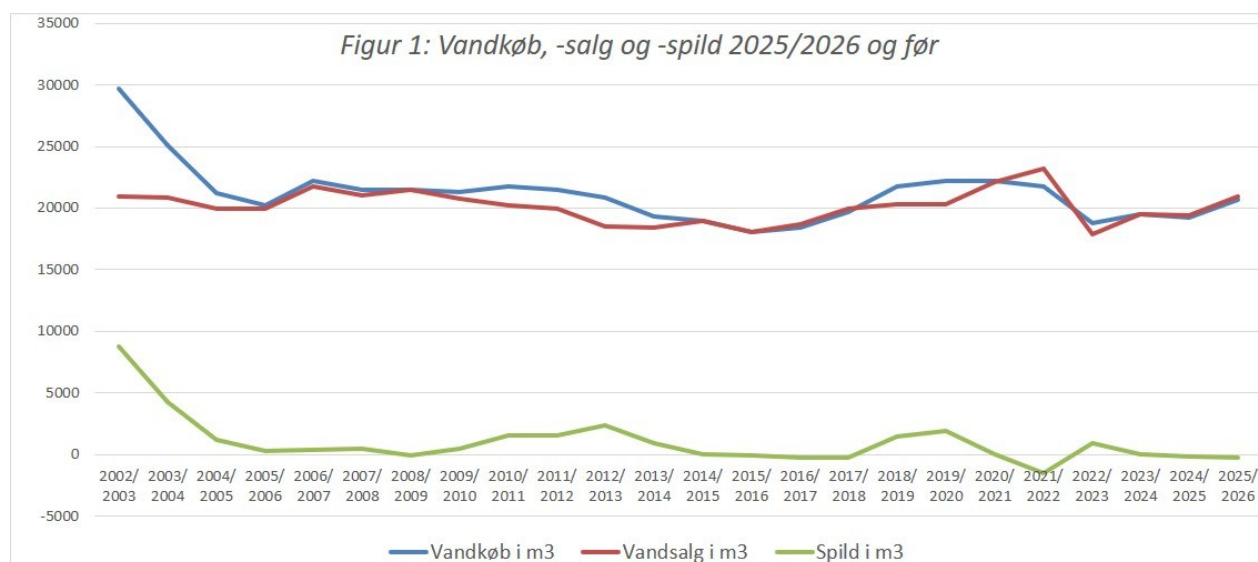

Vandforbrugets årsvariation sammenlignet med tidligere

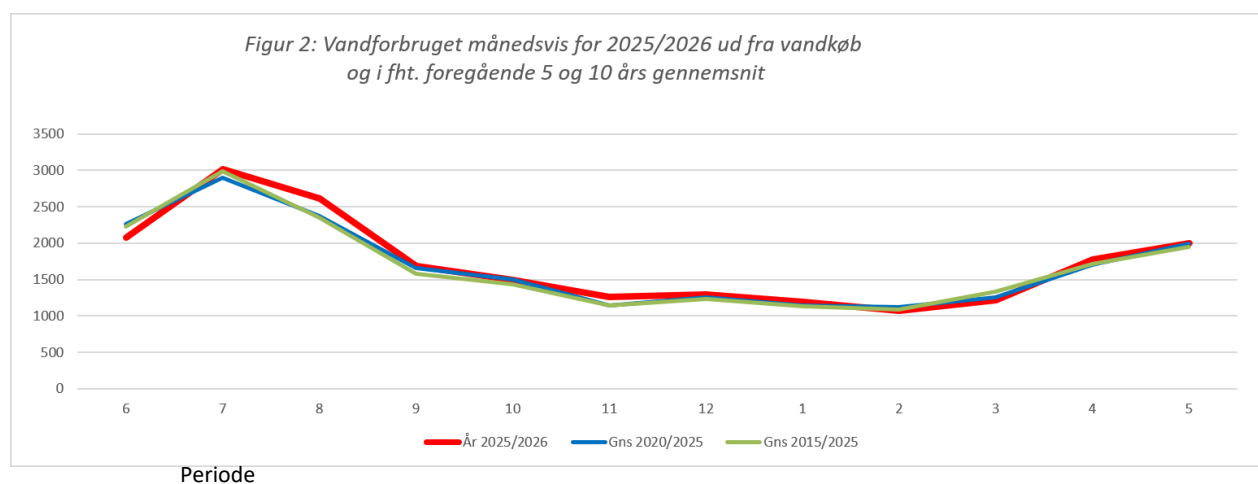

Forsyningsnettets alder, restlevetid og værdiansættelse fra værk til målerbrønd

Fordelt på art	Alder pr.2026	Levetids- skøn	Rest- levetid	Nyværdi	Nedskriv/ år	Aktuel værdi
	År	År	År	Mio.Kr.	KKr./År	Mio.Kr.
Fordelingsledninger	37,1	83,2	46,1	8,9	109	4,7
Stikledninger	35,2	75,0	39,8	1,5	19	0,8
Målerbrønde	33,5	50,0	16,5	3,1	62	1,0
Målere inkl. flowmåler og IT	6,7	11,7	5,0	0,3	29	0,2
Vandværksbygning, afspærring mv.	35,8	50,0	14,2	0,3	6	0,1
I alt materielle anlægsaktiver				14,1	225	6,8
- heraf Vandværkets ejendom (ekskl. målerbrønde)				11,0	164	5,7

Kommentarer:

- Anlægselementernes alder er baseret på en kombination af bestyrelsens viden og skøn over anlægstidspunkt, og de vægtes ud fra ledningsstrækning/nyværdi.
- Ledningsanlæggenes udstrækning er baseret på opmåling ud fra vandværkets hovedtegning fra medio 2023 udarbejdet ifm. LER-digitaliseringen
- Målerbrønde er etableret på vandværkets foranledning og medfinansieret, men er principielt andelshaverens ejendom.
- Levetiden for anlægselementer, herunder en primo 2024 opgradering til 90 år for veludførte plastrør, er fastlagt ud fra "Teknologikatalog for drikkevandssektoren", Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 30/3 2020, men er via tidligere kataloger, aktuelle input mv. suppleret med bl.a. 75 år for plastrør fra før 1970 (60 år for særligt forsyningsvigtige) og for stikledninger samt 50 år for brønde.
- Enhedspriser er baseret på tidligere kataloger og input suppleret med data fra vandværkets afholdte licitationer og eksterne input, ligesom prisfastlæggelser er reguleret ud fra Danmarks Statistiks Nettoprisindex
- Restlevetiden er for den seneste periode blevet et år kortere, da der ikke i prioden er sket renoveringer. Den aktuelle værdi for fordelingsledninger, stikledninger og målere er faldet grundet den årlige nedskrivning men steget pga. stigning i prisindex.

Forsyningsnettes opdeling på ledninger mv. efter nyværdi og ekskl. målerbrønde

Anlægselementernes relative værdi og ledningernes aldersfordeling

