

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.


Driftsdata for perioden 2024/2025 og sammenholdt med tidligere, samt forsyningsnettets alder, levetid og værdiansættelse

-


Periode 1. juni 2024 til 31. maj 2025

Vandkøb, -salg og -spild for aktuel periode og sammenlignet med tidligere

	Vandkøb	Vandsalg	Spild
For perioden 2024-2025	19.251 m³	19.388 m³	-137 m³ (-0,7 pct.)
For perioden 2023-2024	19.484 m³	19.461 m³	23 m³ (0,1 pct.)
For perioden 2022-2023	18.779 m³	17.845 m³	934 m³ (5,0 pct.)

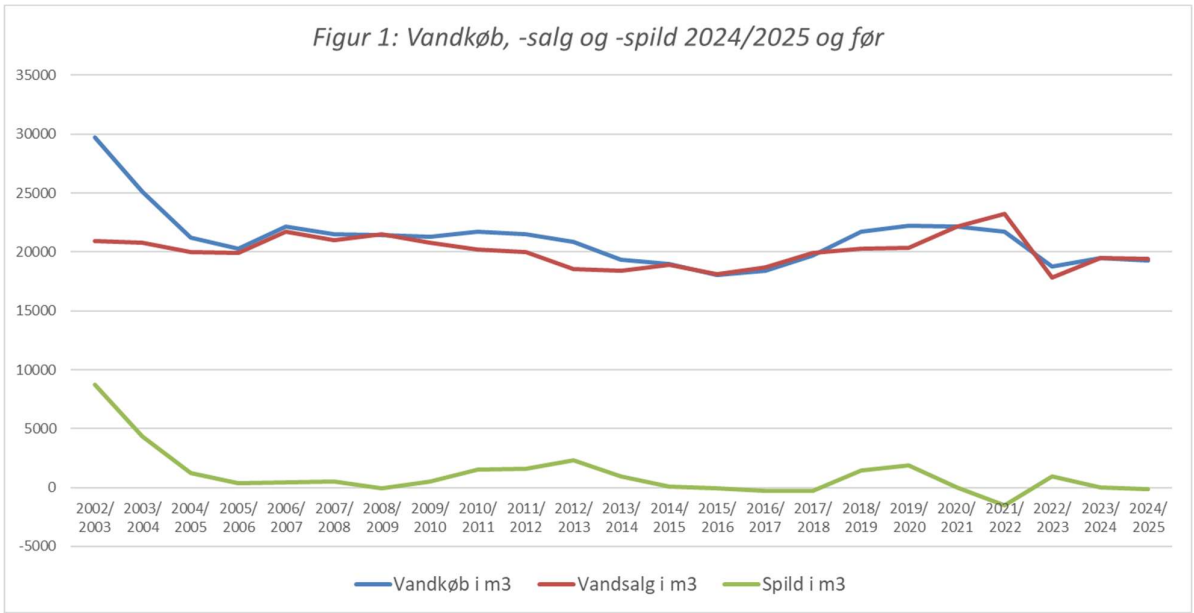

Vandforbrugets årsvariation sammenlignet med tidligere

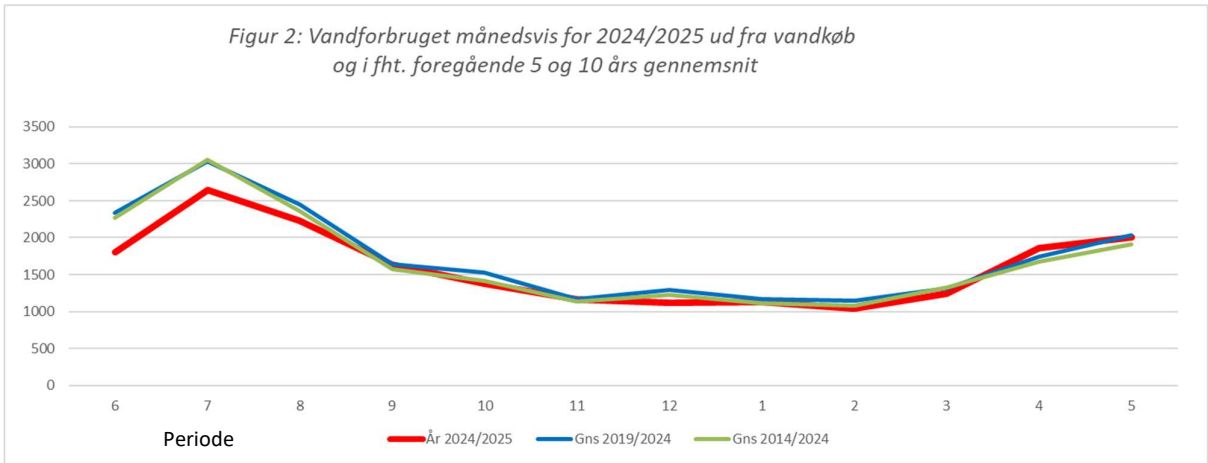

Forsyningsnettets alder, restlevetid og værdiansættelse fra værk til målerbrønd

Fordelt på art	Alder 2024	Levetids-skøn	Rest-levetid	Nyvværdi	Nedskriv/år	Aktuel værdi
	År	År	År	Mio.Kr.	KKr./År	Mio.Kr.
Fordelingsledninger	36,4	83,2	46,8	8,6	105	4,6
Stikledninger	34,2	75,0	40,8	1,4	19	0,8
Målerbrønde	32,5	50,0	17,5	3,1	63	1,1
Målere inkl. flowmåler og IT	5,7	11,7	6,0	0,4	30	0,2
Vandværksbygning, afspærring mv.	34,8	50,0	15,2	0,3	7	0,1
I alt materielle anlægsaktiver				13,9	223	6,8
- heraf Vandværkets ejendom (ekskl. målerbrønde)				10,7	160	5,7

Kommentarer:

- Anlægselementernes alder er baseret på en kombination af bestyrelsens viden og skøn over anlægstidspunkt, og de vægtes ud fra ledningsstrækning/nyvværdi.
- Ledningsanlæggenes udstrækning er baseret på opmåling ud fra vandværkets hovedtegning fra medio 2023 udarbejdet ifm. LER-digitaliseringen
- Målerbrønde er etableret på vandværkets foranledning og medfinansieret, men er principielt andelshaverens ejendom.
- Levetiden for anlægselementer, herunder en primo 2024 opgradering til 90 år for veludførte plastrør, er fastlagt ud fra ”Teknologikatalog for drikkevandssektoren”, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 30/3 2020, men er via tidligere kataloger, aktuelle input mv. suppleret med bl.a. 75 år for plastrør fra før 1970 (60 år for sæligt forsyningsvigtige) og for stikledninger samt 50 år for brønde.
- Enhedspriser er baseret på tidligere kataloger og input suppleret med data fra vandværkets afholdte licitationer og eksterne input, ligesom prisfastlæggelser er reguleret ud fra Danmarks Statistiks Nettoprisindex
- Restlevetiden er for den seneste periode blevet et år kortere, da der ikke i prioden er sket renoveringer. Den aktuelle værdi for fordelingsledninger, stikledninger og målere er faldet grundet den årlige nedskrivning men steget pga. stigning i prisindex.

Forsyningsnettes opdeling på ledninger mv. efter nyvværdi og ekskl. målerbrønde

Anlægselementernes relative værdi og ledningernes aldersfordeling

